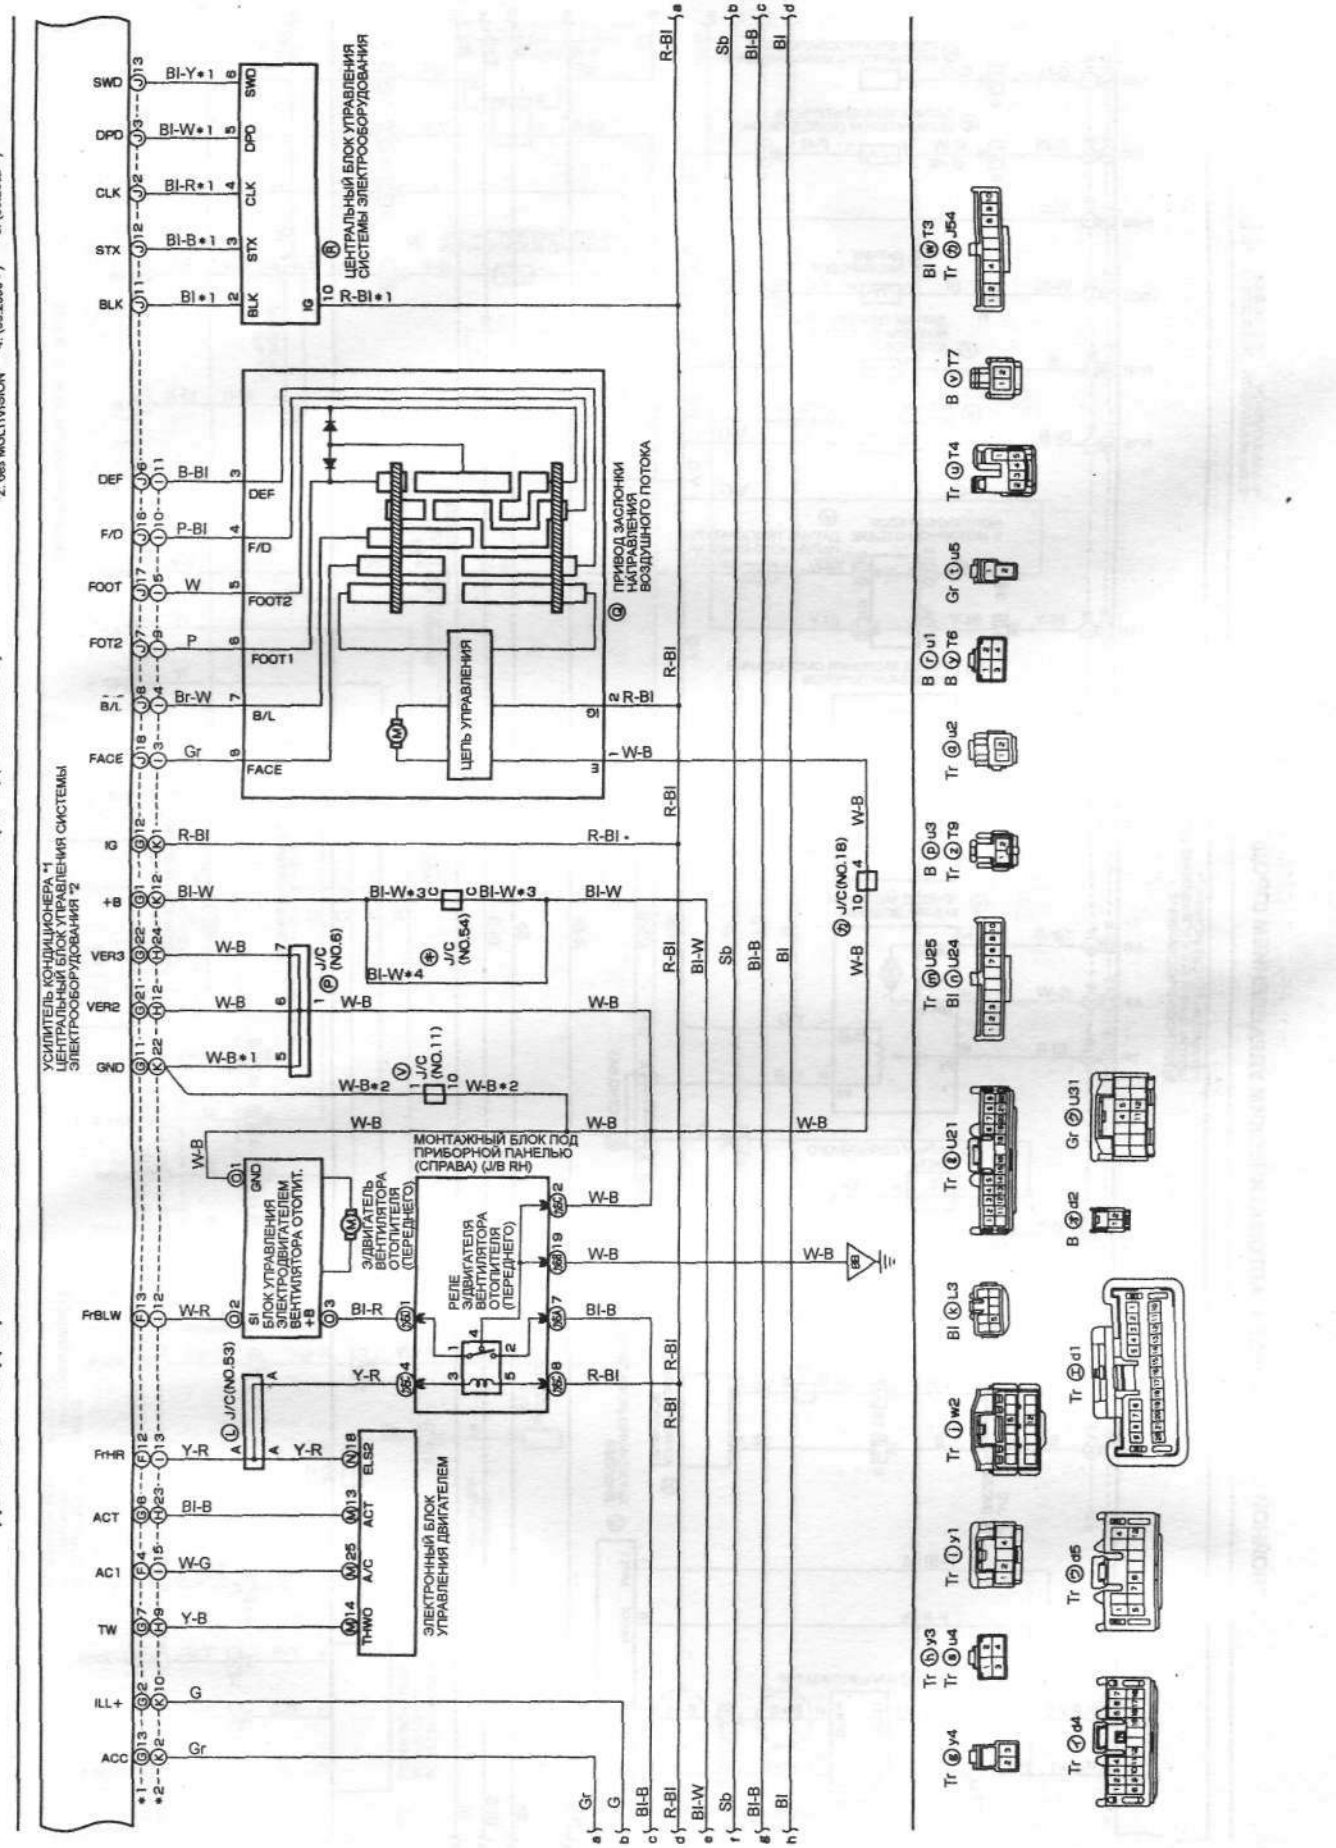
ДВОЙНОЙ КОНДИЦИОНЕР С АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
*1: с MULTIVISION
*2: без MULTIVISION
*3: (- 05.2000)
*4: (05.2000 -)
*5: (- 08.2000)
*6: (08.2000 -)
УСИЛИТЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРА *1
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ *2
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
ПРИВОД ЗАСЛОНКИ НАПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА
ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ
МОНТАЖНЫЙ БЛОК ПОД ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛЬЮ (СПРАВА) (J/B RH)
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ВЕНТИЛЯТОРА ОТОПИТ.
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА ОТОПИТЕЛЯ (ПЕРЕДНЕГО)
РЕЛЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА ОТОПИТЕЛЯ (ПЕРЕДНЕГО)
ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ
SWD
DPD
CLK
STX
BLK
DEF
F/D
FOOT
FOT2
B/L
FACE
IG
+B
VER3
VER2
GND
FrBLW
FrHR
ACT
AC1
TW
ILL+
ACC

Схема 45.